



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	116.10	studnia ø1.0m
RZĘDNA DŃA KANAŁU	113.60	
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	2.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PV 250 L=50.75m	
ODLEGŁOŚCI HEKTOMETRY	0.0	

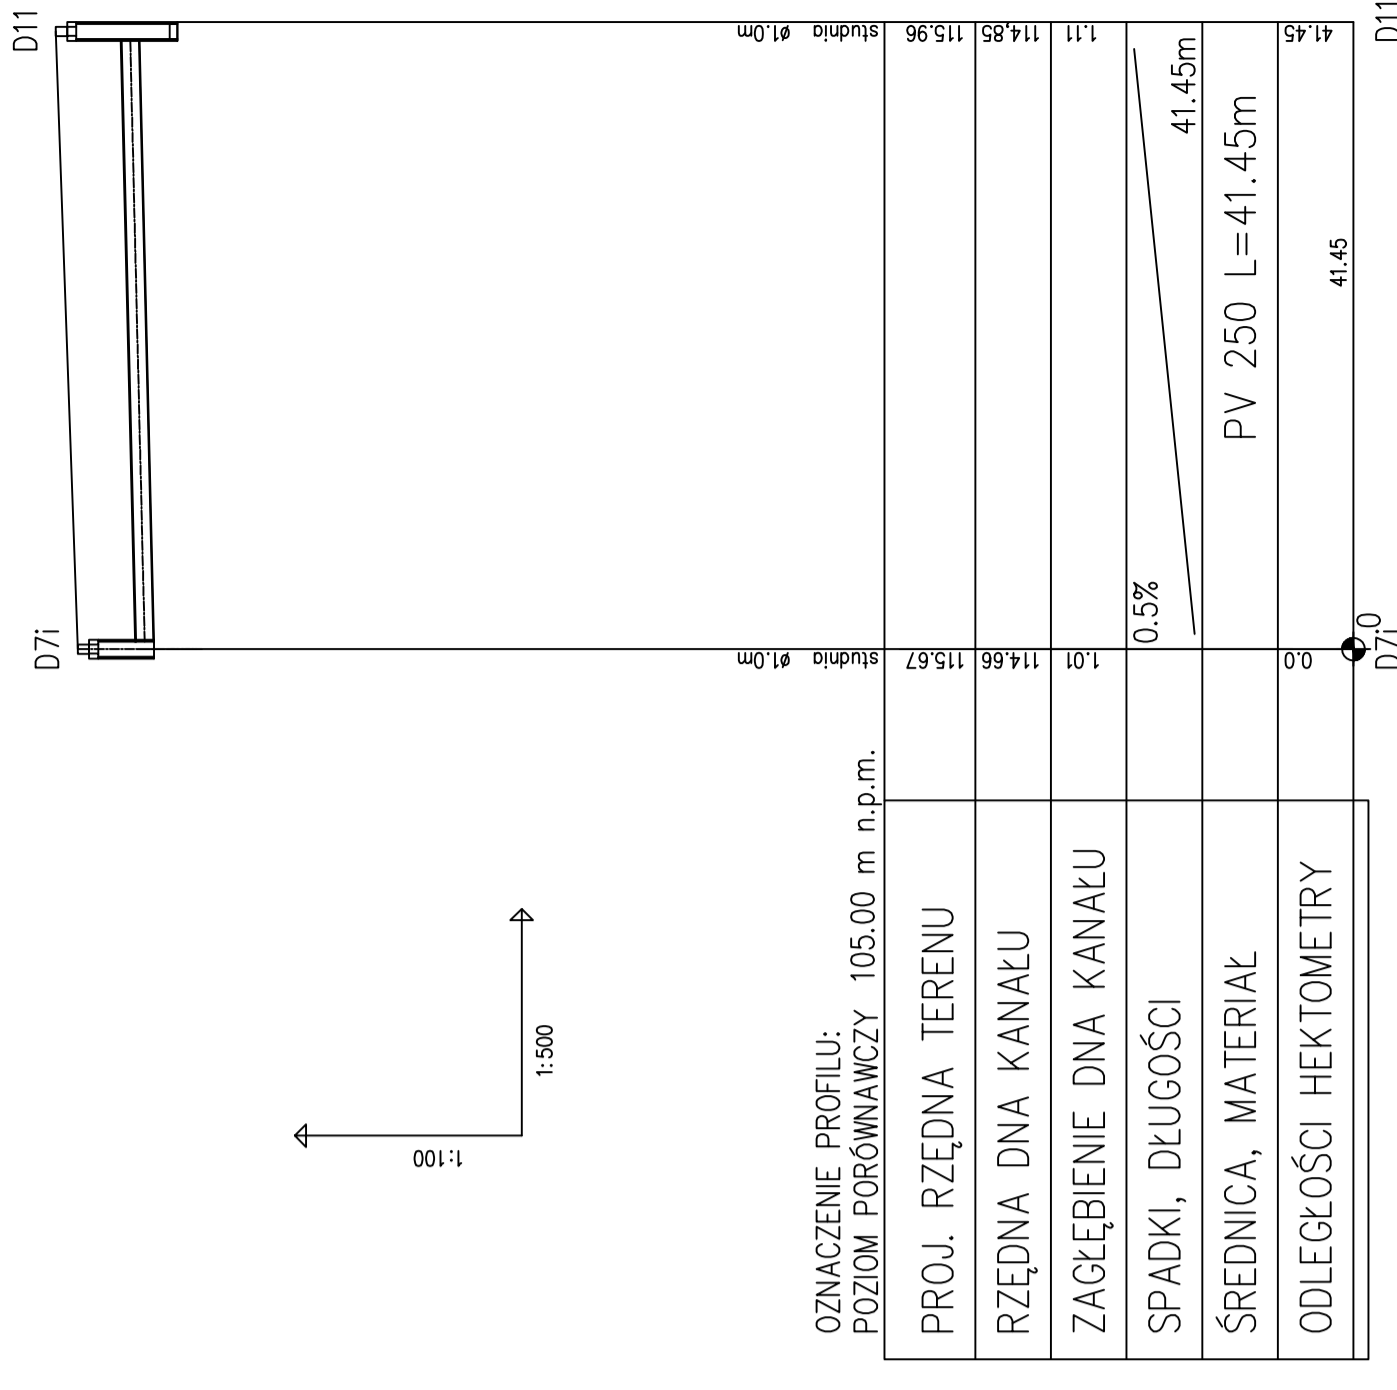

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	115.96	studnia ø1.0m
RZĘDNA DŃA KANAŁU	114.85	
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	1.11	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PV 250 L=41.45m	
ODLEGŁOŚCI HEKTOMETRY	0.0	

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy		<b>INWESTOR</b>	
 <b>"DRO-BUD"</b> 77-400 ZŁOTÓW UL. FR. BARTOSZA 12 telefon/fax: (0-67) 263-55-37 NIP 767-102-63-49 REGON 570851067		Gmina Miasto Złotów ul. Aleja Piasta 1 77-400 Złotów	
		OBIEKT: Remont ulic: Jezdźna, Piażowa, Zaciszna, Miła i Wędkarska w Złotowie	
RYSUNEK: <b>Profile podłużne kanalizacji deszczowej</b> NR <b>6.1</b>			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.
Projektant	mgr inż. Ryszard Zieliński	Sanitarna	25/PW/98
Sprawdzający			
Projektant			
Sprawdzający			
STADIUM		ROK OPR.	NR UMOWY
Projekt Budowlany		2012	
			SKALA
			1:100/500