

INWESTOR:
GMINA MIASTO ŻŁOTÓW
 77- 400 Żłotów
 ul. Al. Piasta 1

Słupek oświetleniowy nr 2

3 x WTN-00/gG 6 A
 Obwód oświetleniowy nr 3 (=C-E=)


3 x WTN-00/gG 6 A
 Obwód oświetleniowy nr 3 (=C-D=)

ochronnik przepięciowy
 DUT250VG-300TNC (B+C+D)

tabliczka przyłączeniowa
 typ: ZG5-35

W miejsce wyłącznika typ S
 zabudować ochronnik przepięciowy
 DUT250VG-300TNC (B+C+D)


Listwa przyłączeniowa instalacji
 kablowej YAKY 4 x 25 mm²

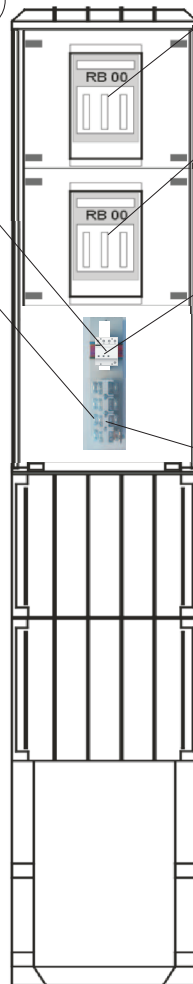

Ochrona od porażen elektrycznych
 sieć zasilająca nn. 0,4 KV

**SAMOCZYNNE SZYBKIE
 WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

INWESTOR:
GMINA MIASTO ŻŁOTÓW
 77- 400 Żłotów
 ul. Al. Piasta 1

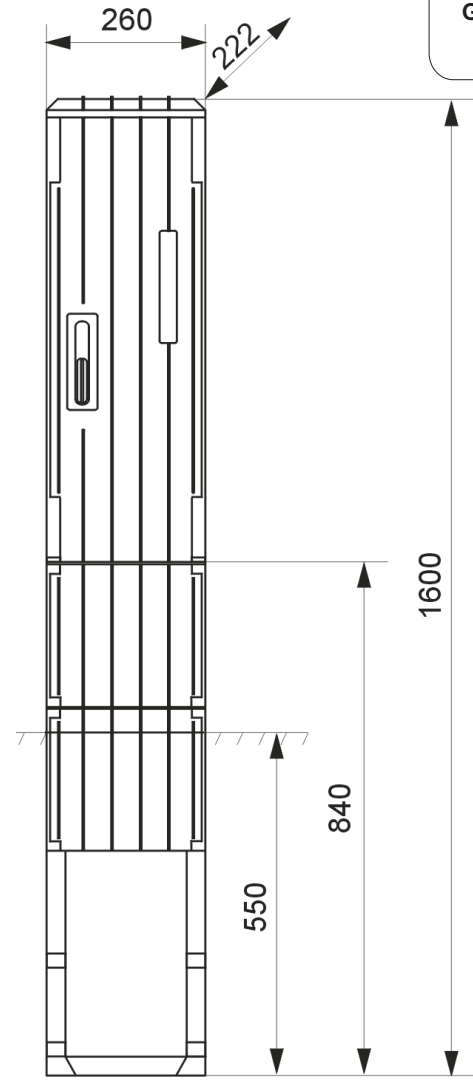

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY						
Temat:	Oświetlenie drogowe ul. Kresowiaków i część Witosy					
Adres obiektu	77 - 400 ŻŁOTÓW ul. Kresowiaków, Witosy dz. nr 28, 20, 19, 18/5					
Tytuł	Schemat - słupki oświetleniowy nr 2					
Branża	Elektroenergetyczna					
Nr rysunku	0	Skala	===	Data	wrzesień 2015	Podpis
Projektował	mgr Staszek Kazimierz	Uprawnienia specjalność	NN-8345/778/84 instalacyjno.inż.			