


INWESTOR:
GMINA MIASTO ŻŁOTÓW
 77- 400 Żłotów
 ul. Al. Piasta 1

Słupek oświetleniowy nr 1

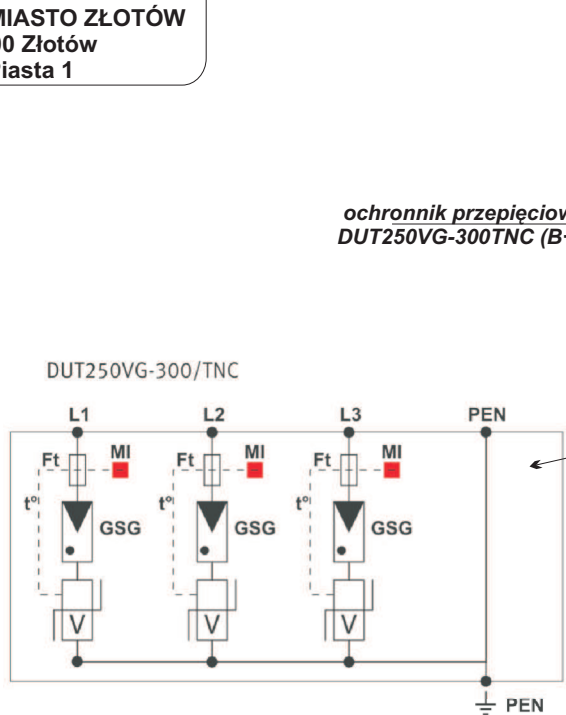

Ochrona od porażień elektrycznych
 sieć zasilająca nn. 0,4 KV


**SAMOCZYNNE SZYBKIE
 WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

ochronnik przepięciowy
 DUT250VG-300TNC (B+C+D)

3 x WTN-00/gG 16 A
 Obwód oświetleniowy nr 2 (=B-C=)

W miejsce wyłącznika typ S
 zabudować ochronnik przepięciowy
 DUT250VG-300TNC (B+C+D)
 tabliczka przyłączeniowa
 typ: ZG5-35

Listwa przyłączeniowa instalacji
 kablowej YAKY 4 x 25 mm²

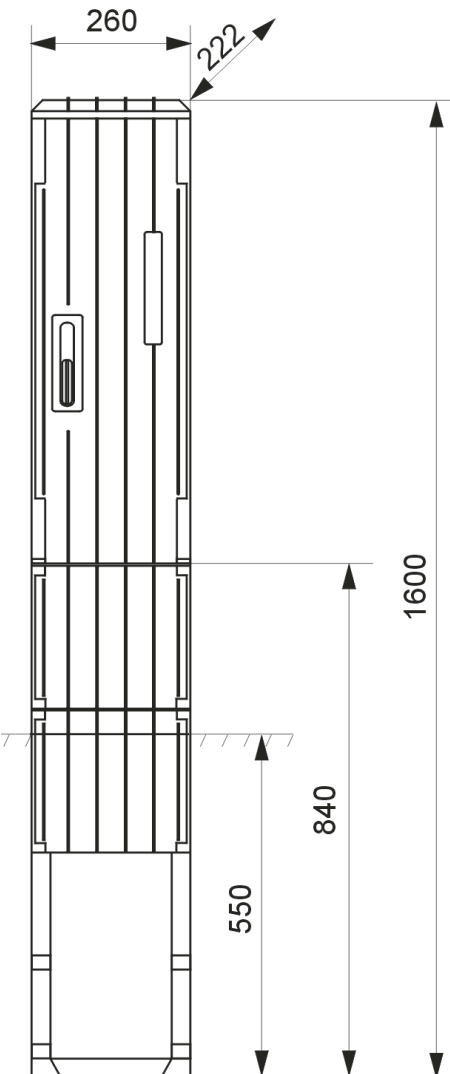

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY					
Temat:	Oświetlenie drogowe ul. Kresowiaków i część Witosy				
Adres obiektu	77 - 400 ŻŁOTÓW ul. Kresowiaków, Witosy dz. nr 28, 20, 19, 18/5				
Tytuł	Schemat - słupki oświetleniowy nr 1				
Branża	Elektroenergetyczna				
Nr rysunku	0	Skala	== =	Data	wrzesień 2015
Projektował	mgr Staszek Kazimierz	Uprawnienia specjalność	NN-8345/778/84 instalacyjno.inż.	Podpis	